TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE: Vn = 220VAC
FREQUENZA: f = 50HZ
POTENZE E CORRENTI:
PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:
STRUTTURA DEL QUADRO: CARPENTERIA VETRORESINA LUME SERIE LONDRA
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65

PROGETTAZIONE	TENSIONE 24V 50HZ ESERCIZIO	NORME	PROTEZIONE
SERIE	TENSIONE 24VCC COMANDI		
COMMESSA C7010	TENSIONE SEGNALI		
COMMITTENTE BON. PIANURA FERRARA			

REV.	REVISIONE	DATA	FIRME

	DATA	FIRME
DISEG.	15/07/2010	PRAVATO
VISTO		
APPR.		

SOST. DA:

BOZZA E CERVELLIN S.R.L.

QUADRO VISUALIZ.


962122.DWG

FOGLIO 1

T.F. 7


SOST. IL:

ORIGINE

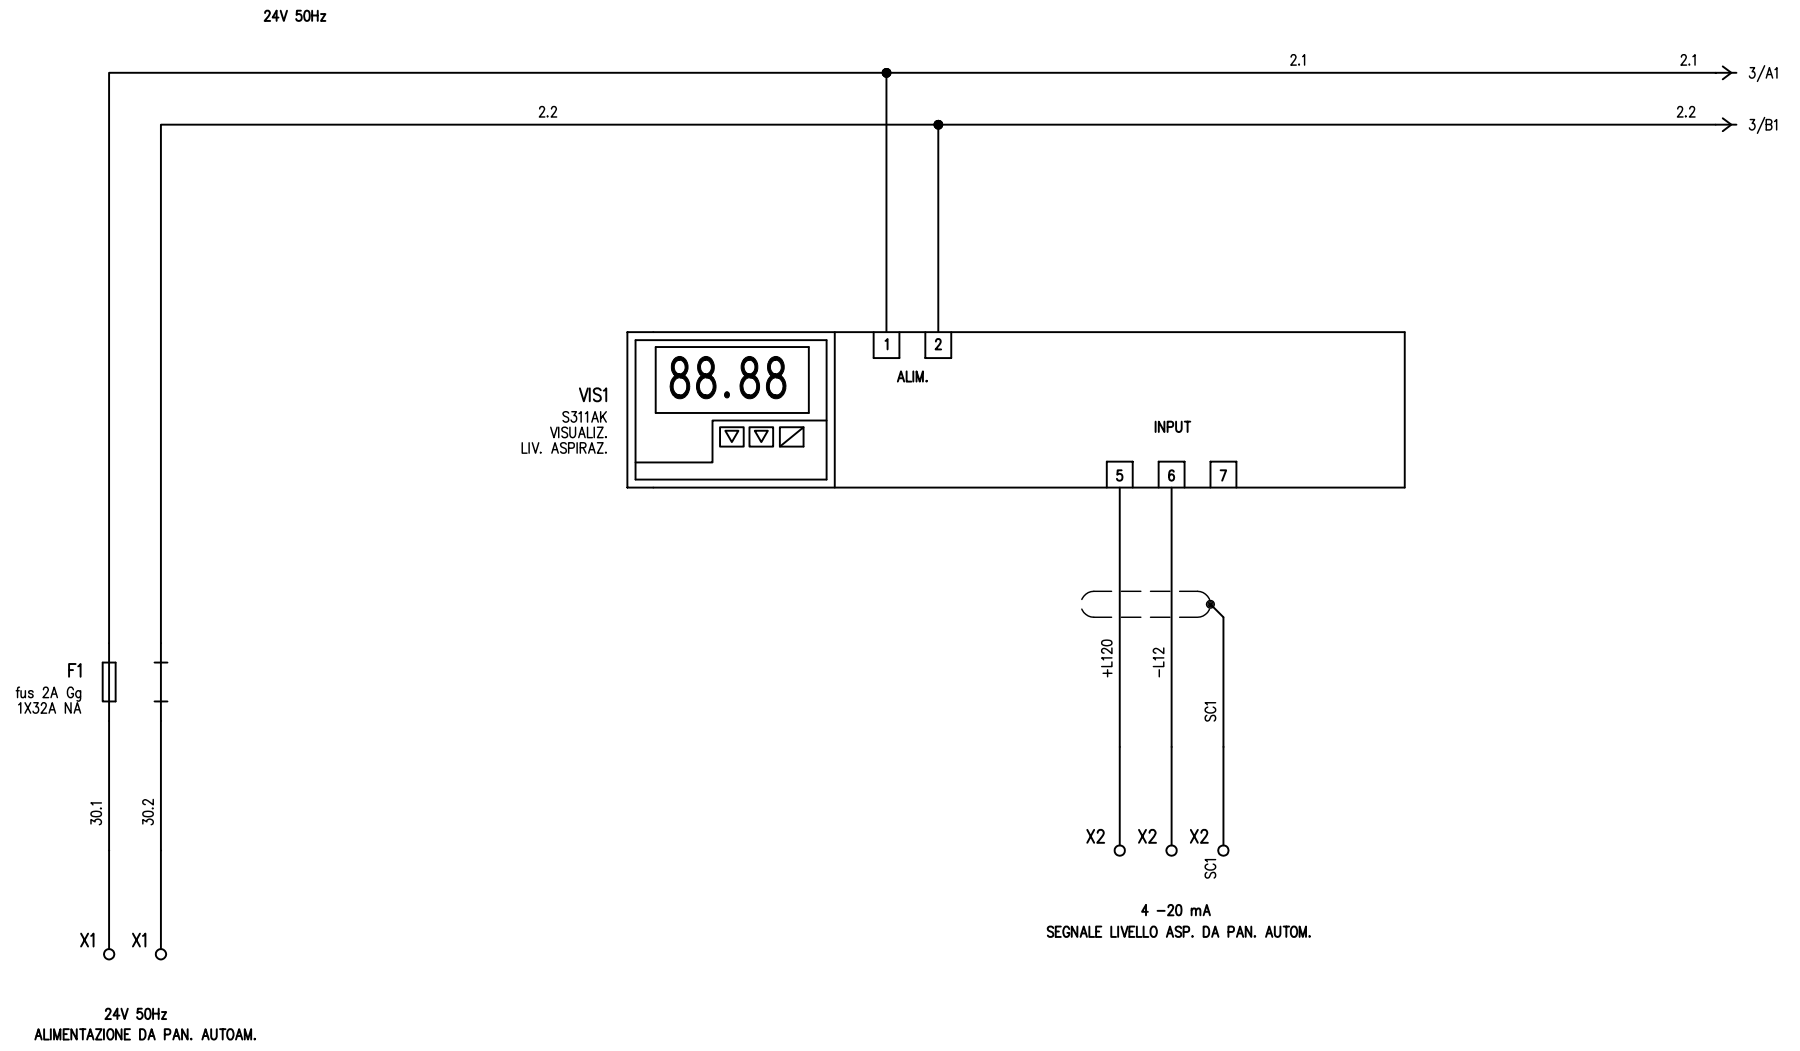


Filo iniziale: 2.1
Filo finale: 2.2
Fili disponibili dal: 2.3

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA	BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	CIRC. VIS. LIV. ASPIR. IMPIANTO CIARLE	C7010		
				DISEG.	PRAVATO						
				VISTO					962122	962122.DWG	FOGLIO 2 DI 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE 3

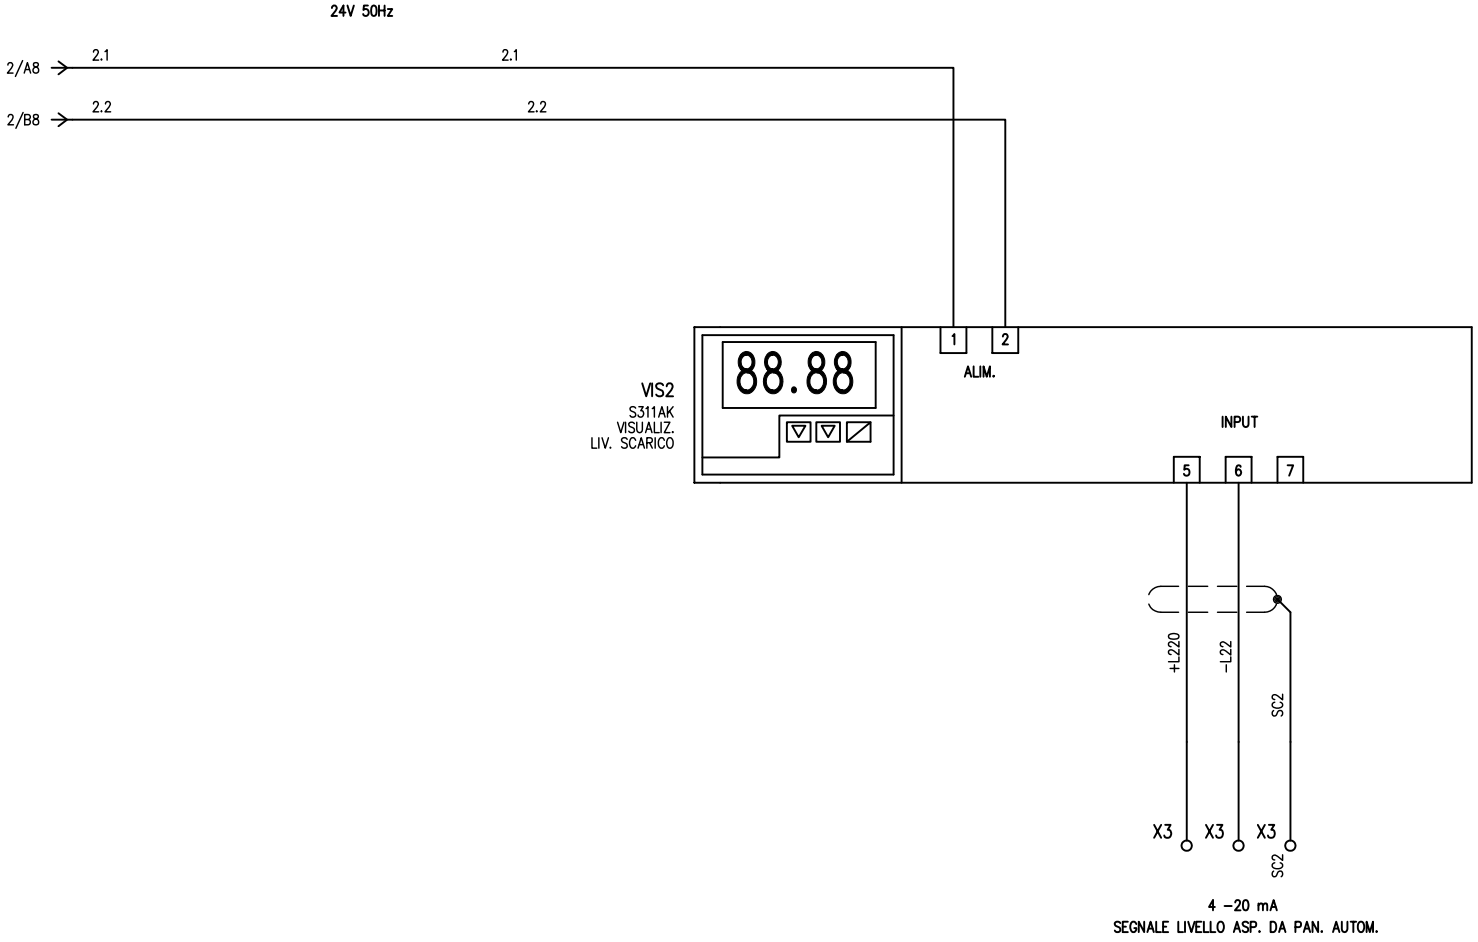


Fili disponibili dal: 3.1

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA	BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	CIRC. VIS. LIV. SCAR. IMPIANTO CIARLE	C7010		
				DISEG.	PRAVATO						
				VISTO					962122	962122.DWG	FOGLIO 3 DI 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE 4

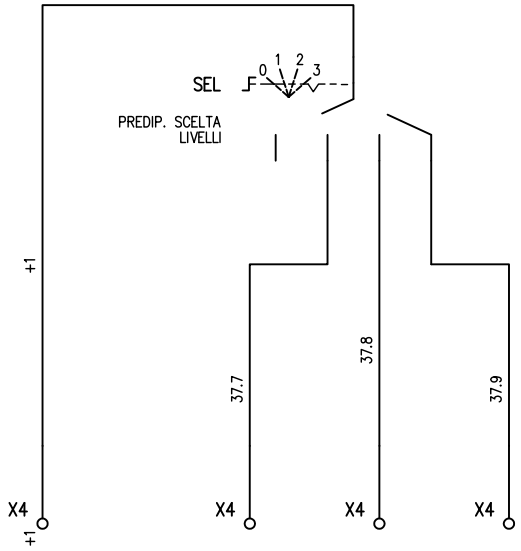


Fili disponibili dal: 4.1

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA	BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	CIRC. SELETTORE IMPIANTO CIARLE	C7010			
				DISEG.	PRAVATO							
				VISTO					962122	962122.DWG	FOGLIO 4 DI 7	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE 5	

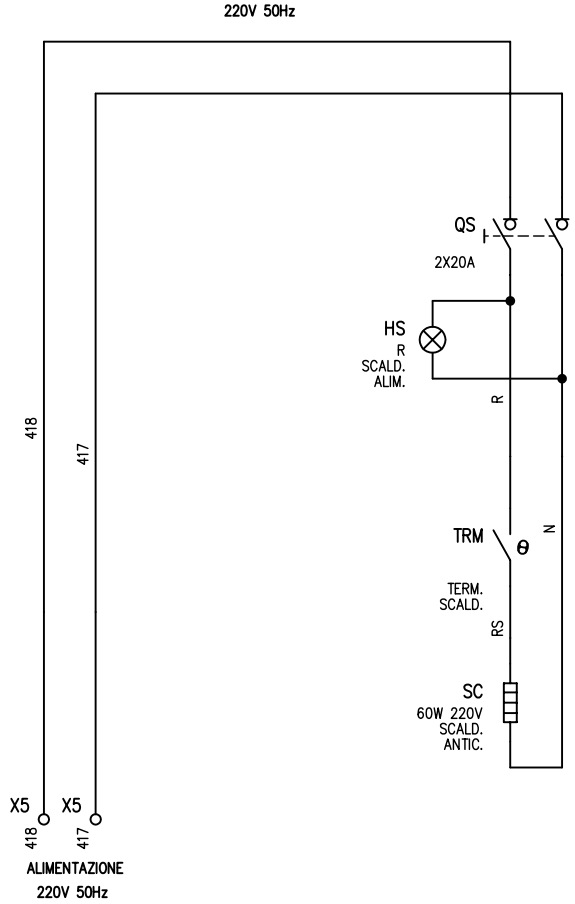


Fili disponibili dal: 5.1

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA		BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	SCALDIGLIA ANTIC. IMPIANTO CIARLE	C7010			
				DISEG.	PRAVATO								
				VISTO						962122	962122.DWG	FOGLIO	5 DI 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:				SEGUE	6

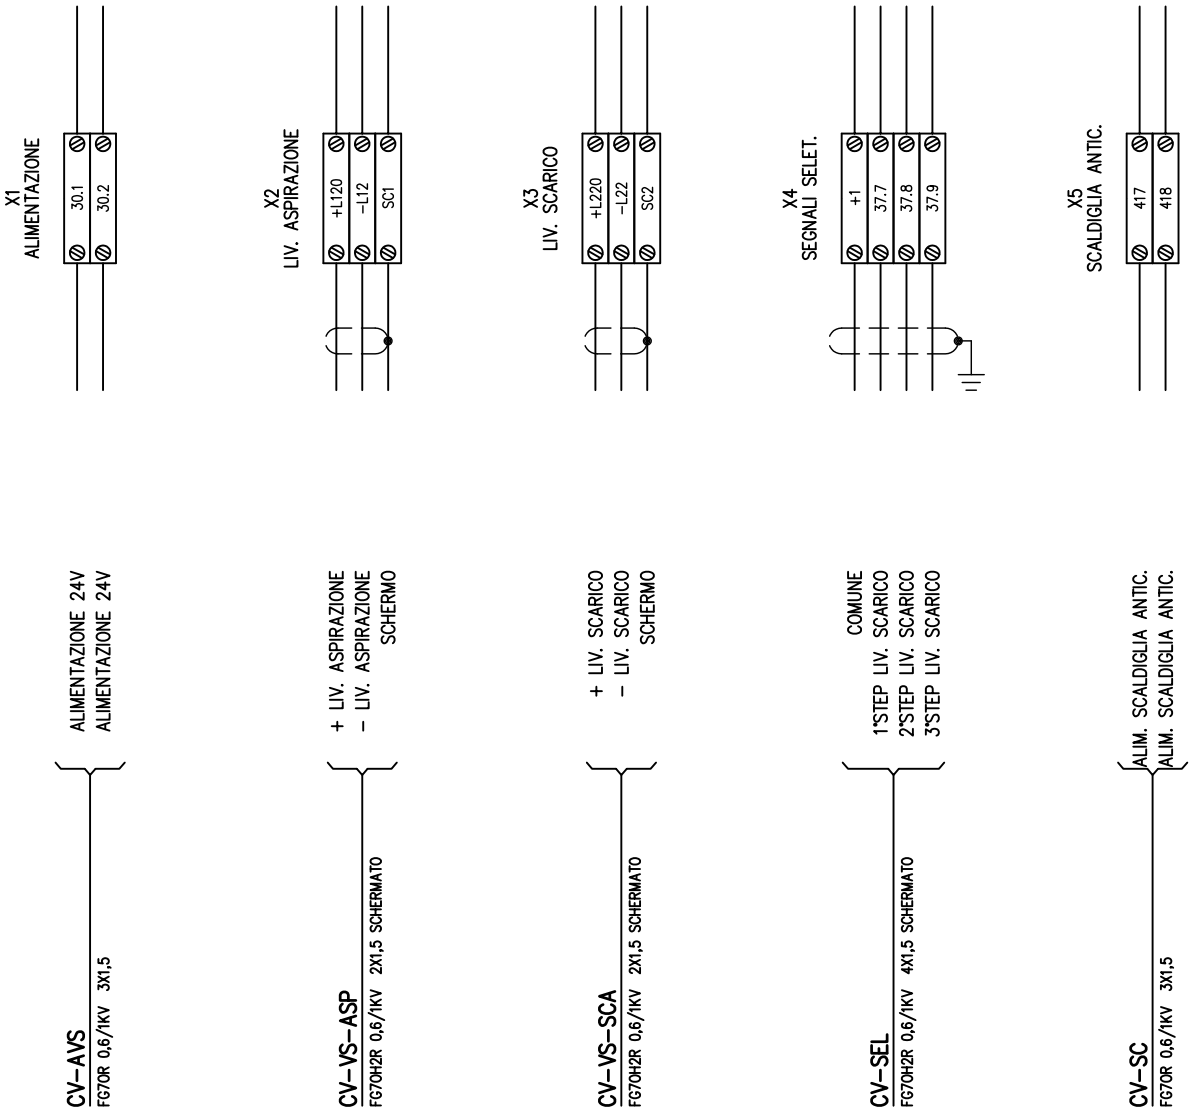

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA	BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	MORSETTIERE IMPIANTO CIARLE	C7010		
				DISEG.	PRAVATO						
				VISTO					962122	962122.DWG	FOGLIO 6 DI 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE 7

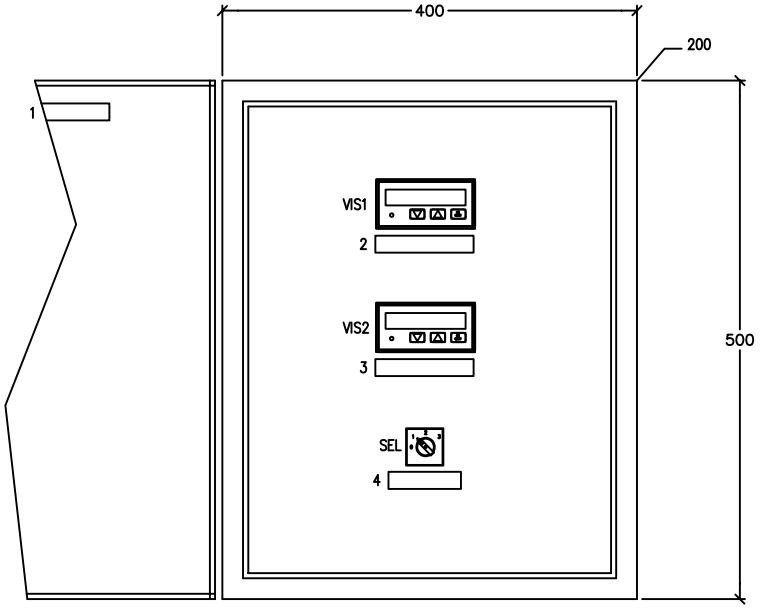

TARGHETTE

1 – QUADRO VISUALIZZAZIONE LIVELLI ESTERNO
2 – LIVELLO IN ASPIRAZIONE
3 – LIVELLO ALLO SCARICO
4 – PREDISPOSITORE STEP. LIVELLI SCARICO

				DATA	15/07/2010	CONS. DI BON. PIANURA FERRARA	BOZZA E CERVELLIN S.R.L. ROVIGO	FRONTEQ. E TARGH. IMPIANTO CIARLE	C7010			
				DISEG.	PRAVATO							
				VISTO					962122	962122.DWG	FOGLIO 7 DI 7	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:			SEGUE	